


宮川内谷川 洪水 浸水想定区域図(計画規模降雨)

●この図は、県が管理する宮川内谷川の区間において、年超過確率1/50の規模の洪水により氾濫した場合の氾濫状況をシミュレーションした結果を示したものです。

●この図は、吉野川や旧吉野川・今切川などの河川の氾濫を考慮しておらず、また大雨によって住宅地側にたまる内水(※57ページ参照)の影響を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際に浸水深と異なる場合があります。

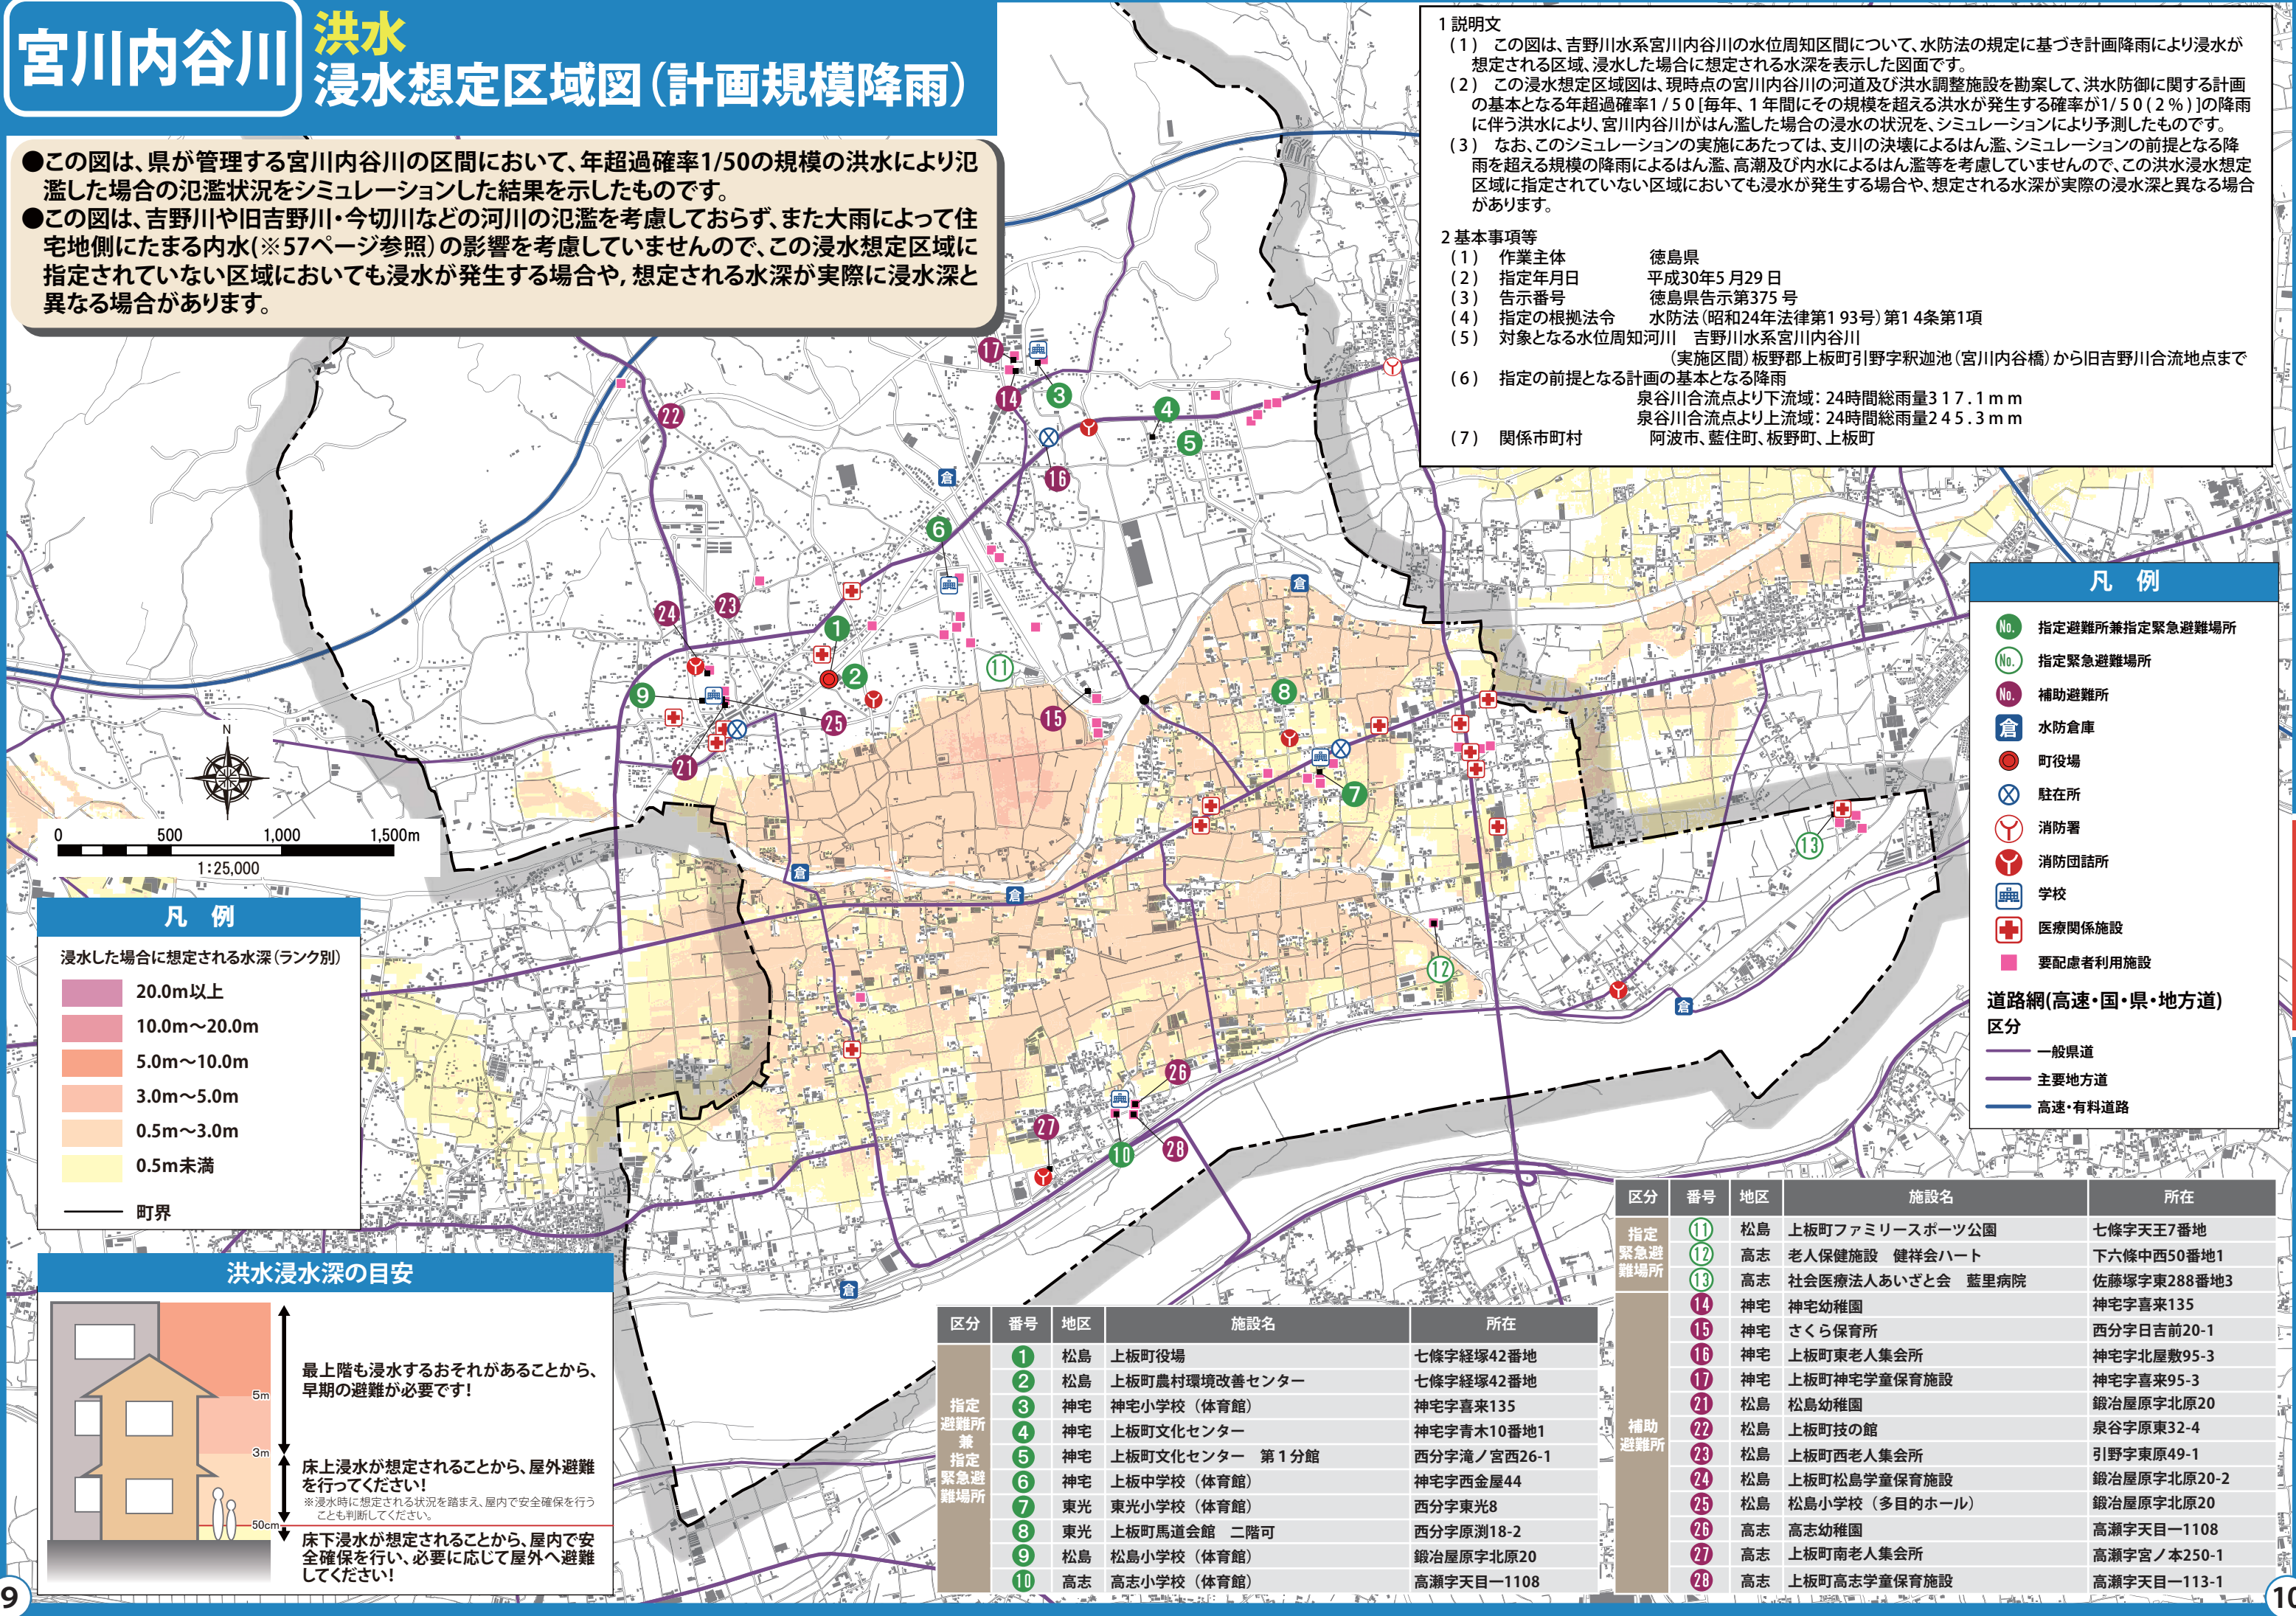

1 説明文

(1) この図は、吉野川水系宮川内谷川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この浸水想定区域図は、現時点の宮川内谷川の河道及び洪水調整施設を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率1/50[毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/50(2%)]の降雨に伴う洪水により、宮川内谷川がはん濫した場合の浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊によるはん濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨によるはん濫、高潮及び内水によるはん濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2 基本事項等

(1) 作業主体 徳島県

(2) 指定年月日 平成30年5月29日

(3) 告示番号 徳島県告示第375号

(4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項

(5) 対象となる水位周知河川 吉野川水系宮川内谷川
(実施区間)板野郡上板町引野字釈迦池(宮川内谷橋)から旧吉野川合流地点まで

(6) 指定の前提となる計画の基本となる降雨
泉谷川合流点より下流域: 24時間総雨量317.1mm
泉谷川合流点より上流域: 24時間総雨量245.3mm

(7) 関係市町村 阿波市、藍住町、板野町、上板町